

# МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

## ОТЧЕТ за январь 2021г.

за выполненные работы/оказанные услуги по сервисному обслуживанию трёх водогрейных атмосферных котлов RSA 400, мощностью 0,4 МВт, работающих на газовом топливе; установленных в котельной многоквартирного жилого дома расположенного по адресу: Калужская область, город Обнинск, Спортивный проезд д.6

На объекте были выполнены следующие работы:

- Проверка Автоматики безопасности на трёх котлах и технологической сигнализации.
- Проверка работы вспомогательного оборудования котельной: насосы, запорная и регулирующая арматура

В результате проведенных работ было выявлено следующее:


- срабатывание автоматики безопасности котлов соответствует утвержденным Картам настройки параметров Автоматики Безопасности. На основании проведенной проверки были сделаны Акты проверки АБ (см. приложение к отчету);
- вспомогательное оборудование котельной: насосы, запорная и регулирующая арматура работает в автоматическом режиме.
- горелки котлов работают в штатном режиме, отклонение не превышает 5% от утвержденных режимных карт.
- в результате проверки вспомогательного оборудования котельной выявлено следующее:

1. При остановке котлов давление возрастает и на ГРП срабатывает ПЗК, в следствии чего происходит остановка котлов по высокому давлению газа.
2. Необходима замена или ремонт трёхходового клапана на отопление первого дома
3. Необходима замена части манометров( раздавлены)

В ходе проведения сервисного обслуживания была выявлена необходимость замены следующих деталей/узлов и выполнения работ:

№ п/п	Наименование	Тип, марка, модель	Единица измерения	Кол-во
				

# МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

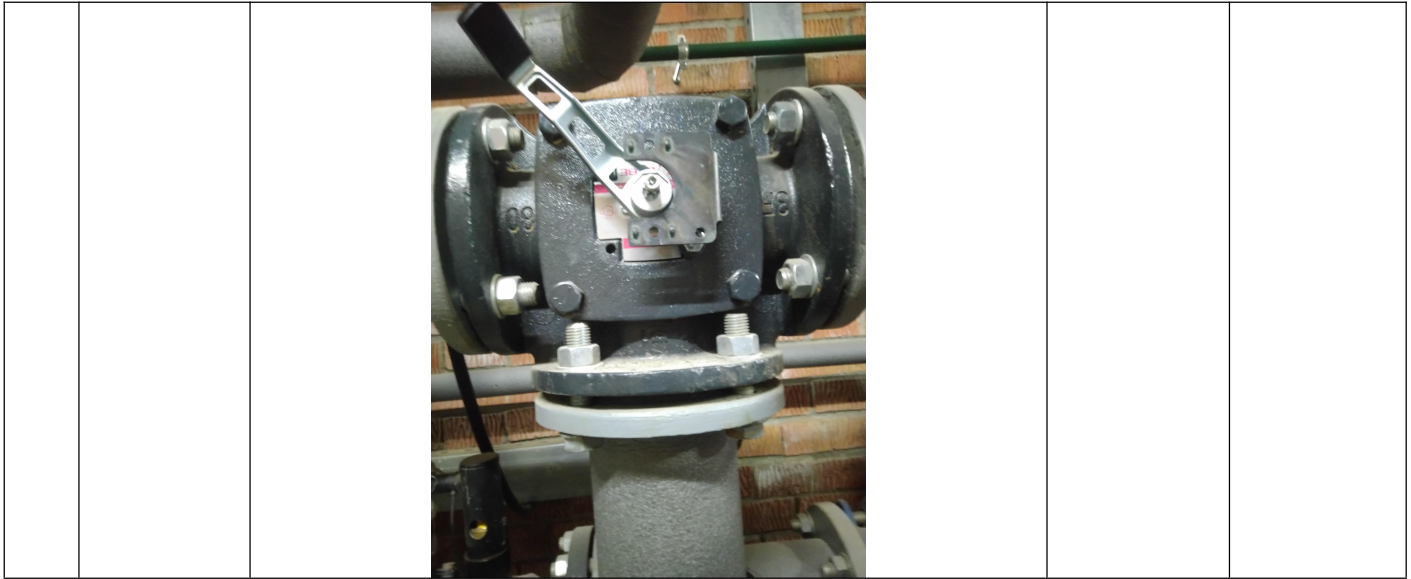

**Работы выполнялись в составе сервисной бригады:**

Инженер  
БМНУ ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж»

Родин М.М.

Инженер  
БМНУ ОАО «МПНУ Энерготехмонтаж»

Крохин Л.В.

# МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

**Акт  
проверки параметров срабатывания автоматики безопасности котла №1**

«24» января 2021г.

**Объект: Крышная котельная ООО «Руководящая управляющая компания»  
Адрес объекта: Россия, Калужская область, город Обнинск, Спортивный проезд д.6  
Тип котла: RSA-400 зав.№ 13264**

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Предельно допустимое значение (уставка)	Время срабатывания (уст.)	Значение параметра срабатывания	Время срабатывания
1	Повышение температуры горячей воды за котлом	°C	-	Менее 0,1 с	110	Менее 0,1 с
2	Понижение давления воды в котле	МПа	-	1 сек.	0.15	Менее 0,1 с
3	Повышение давления воды в котле	МПа	-	1 сек.	0.5	Менее 0,1 с
4	Понижение давления газа на горелке ниже минимально-допустимого значения	Мбар	-	1 сек.	10	Менее 0,1 с

# МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

5	Повышение давления газа на горелке выше максимально-допустимого значения	Мбар	-	1 сек.	40	Менее 0,1 с
6	Погасание пламени горелки	-	Отсутствие сигнала	Менее 0,1 с	Отсутствие сигнала	Менее 0.1 с
7	Отсутствие электропитания на горелке	-	Обесточивание	Менее 0.1 с	Обесточивание	Менее 0.1 с
	Датчик протока	-	Отсутствие протока	Менее 0.1 с	Отсутствие протока	Менее 0.1 с

Проверил: инженер БМНУ ОАО «МПНУ ЭТМ»

Крохин Л.В.

**Акт  
проверки параметров срабатывания автоматики безопасности котла №2**

«24» января 2021г.

**Объект: Крышная котельная ООО «Руководящая управляющая компания»  
Адрес объекта: Россия, Калужская область, город Обнинск, Спортивный проезд д.6  
Тип котла: RSA-400 зав.№ 12442**

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Предельно допустимое значение (уставка)	Время срабатывания (уст.)	Значение параметра срабатывания	Время срабатывания
1	Повышение температуры горячей воды за котлом	°C	-	Менее 0,1 с	110	Менее 0,1 с
2	Понижение давления воды в котле	МПа	-	1 сек.	0.15	Менее 0,1 с
3	Повышение давления воды в котле	МПа	-	1 сек.	0.5	Менее 0,1 с

# МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

<b>4</b>	Понижение давления газа на горелке ниже минимально-допустимого значения	Мбар	-	1 сек.	7,5	Менее 0,1 с
<b>5</b>	Повышение давления газа на горелке выше максимально-допустимого значения	Мбар	-	1 сек.	40	Менее 0,1 с
<b>6</b>	Погасание пламени горелки	-	Отсутствие сигнала	Менее 0,1 с	Отсутствие сигнала	Менее 0.1 с
<b>7</b>	Отсутствие электропитания на горелке	-	Обесточивание	Менее 0.1 с	Обесточивание	Менее 0.1 с
	Датчик протока	-	Отсутствие протока	Менее 0.1 с	Отсутствие протока	Менее 0.1 с

Проверил: инженер БМНУ ОАО «МПНУ ЭТМ»

Крохин Л.В.

**Акт  
проверки параметров срабатывания автоматики безопасности котла №3**

«24» января 2021г.

**Объект: Крышная котельная ООО «Руководящая управляющая компания»  
Адрес объекта: Россия, Калужская область, город Обнинск, Спортивный проезд д.6  
Тип котла: RSA-400 зав.№ 12439**

№ п/п	Наименование параметра	Единица измерения	Предельно допустимое значение (уставка)	Время срабатывания (уст.)	Значение параметра срабатывания	Время срабатывания
<b>1</b>	Повышение температуры горячей воды за котлом	°С	-	Менее 0,1 с	110	Менее 0,1 с
<b>2</b>	Понижение давления воды в котле	МПа	-	1 сек.	0.15	Менее 0,1 с

# МПНУ ЭНЕРГОТЕХМОНТАЖ

3	Повышение давления воды в котле	МПа	-	1 сек.	0.5	Менее 0,1 с
4	Понижение давления газа на горелке ниже минимально-допустимого значения	Мбар	-	1 сек.	10	Менее 0,1 с
5	Повышение давления газа на горелке выше максимально-допустимого значения	Мбар	-	1 сек.	40	Менее 0,1 с
6	Погасание пламени горелки	-	Отсутствие сигнала	Менее 0,1 с	Отсутствие сигнала	Менее 0.1 с
7	Отсутствие электропитания на горелке	-	Обесточивание	Менее 0.1 с	Обесточивание	Менее 0.1 с
	Датчик протока	-	Отсутствие протока	Менее 0.1 с	Отсутствие протока	Менее 0.1 с

Проверил: инженер БМНУ ОАО «МПНУ ЭТМ»

Крохин Л.В.